



認定番号 2303-06282-10

認定合格証

床付き布わく

HD-2518

(HD-2515 HD-2513.5 HD-2512 HD-2509 HD-2508
HD-2507 HD-2506 HD-2505 HD-2504 HD-2502)

HD-3018

(HD-3015 HD-3012 HD-3010 HD-3009 HD-3008
HD-30075 HD-3006 HD-3005 HD-3004 HD-3003
HD-3002)

HD-4018

(HD-4015 HD-4012 HD-4009 HD-4008 HD-40075
HD-4006 HD-4005 HD-4004 HD-4003 HD-4002)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年3月31日

平和技研株式会社 殿
(南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男

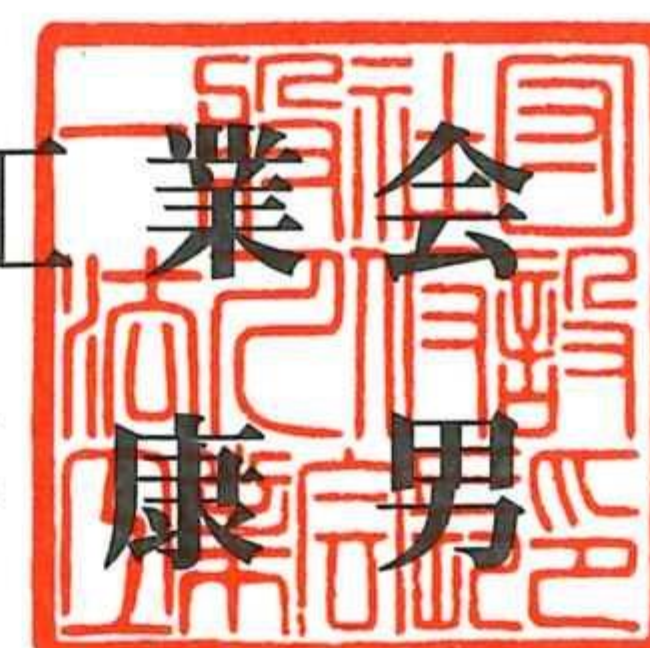



試験番号 2303-06282-1001
発行日：2023年3月31日

認定試験成績書



- 1 申請者 平和技研株式会社
2 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
3 種類、型式及び数量 床付き布わく HD-2518 15枚
4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第1章わく組足場用の部材 第4節床付き布わく
5 試験実施日 2023年3月1日
6 試験場所 大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

規格第21条に適合している。

(2) 強度等

規格第22条及び第23条に適合している。

(2)-1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重0.98kN時の鉛直たわみ量[mm]	5.9	6.3	7.2	6.5	6.4	—
強度[kN]	5.24	5.42	5.22	5.19	5.34	5.28
厚生労働大臣規格による値	鉛直たわみ量		11mm 以下			
	強度		強度 2.45 kN 以上 平均値 2.70 kN以上			

(2)-2 つかみ金具の本体及び取付部のせん断試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	11 中止	11 中止	11 中止	11 中止	11 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 8.8 kN 以上					平均値 9.8 kN 以上

(2)-3 つかみ金具の外れ止めのせん断試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	6 中止	6 中止	6 中止	6 中止	6 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 2.94 kN 以上					平均値 3.24 kN以上

(2)-4 たわみ及び踏み抜き試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15	平均値
荷重0.98kN時の鉛直たわみ量[mm]	0.1	0.7	1.6	1.8	0.2	—
強度[kN]	5.37	5.35	5.28	5.34	5.44	5.35
厚生労働大臣規格による値	鉛直たわみ量		10mm 以下			
	強度		強度 2.45 kN 以上 平均値 2.70 kN以上			

注：平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第24条に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2303-06282-1002

発行日：2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮工業会
会長 豊田 康男

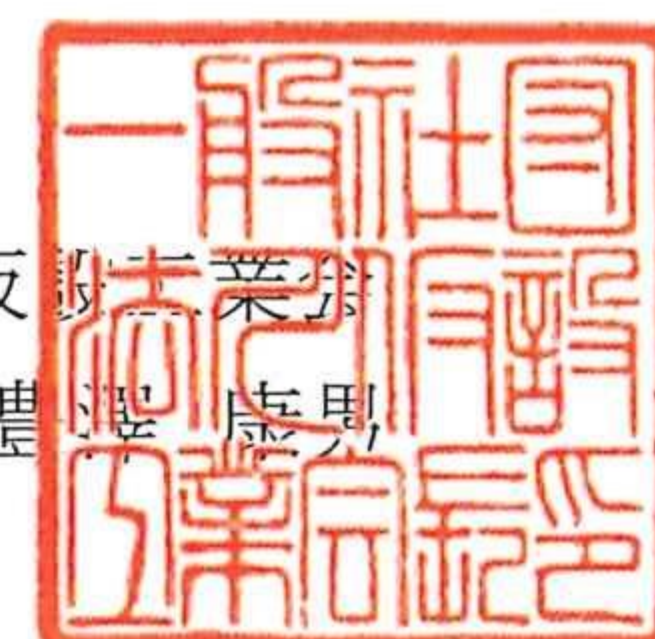

- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 床付き布わく HD-3018 15枚
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第1章わく組足場用の部材 第4節床付き布わく
- 試験実施日 2023年3月1日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第21条に適合している。

(2) 強度等

規格第22条及び第23条に適合している。

(2)-1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重1.17kN時の鉛直たわみ量[mm]	8.1	8.5	8.7	8.8	8.8	—
強度[kN]	5.28	4.88	5.25	5.29	5.41	5.22
厚生労働大臣規格による値	鉛直たわみ量		11mm 以下			
	強度		強度 2.94 kN 以上 平均値 3.24 kN以上			

(2)-2 つかみ金具の本体及び取付部のせん断試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	13 中止	13 中止	13 中止	13 中止	13 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 10.5 kN 以上					平均値 11.8 kN 以上

(2)-3 つかみ金具の外れ止めのせん断試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	6 中止	6 中止	6 中止	6 中止	6 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 2.94 kN 以上					平均値 3.24 kN以上

(2)-4 たわみ及び踏み抜き試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15	平均値
荷重1.17kN時の鉛直たわみ量[mm]	0.1	0.1	0.3	0.2	0.6	—
強度[kN]	4.86	5.21	5.20	5.13	5.47	5.17
厚生労働大臣規格による値	鉛直たわみ量		10mm 以下			
	強度		強度 2.94 kN 以上 平均値 3.24 kN以上			

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第24条に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2303-06282-1003

発行日：2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊原 康男

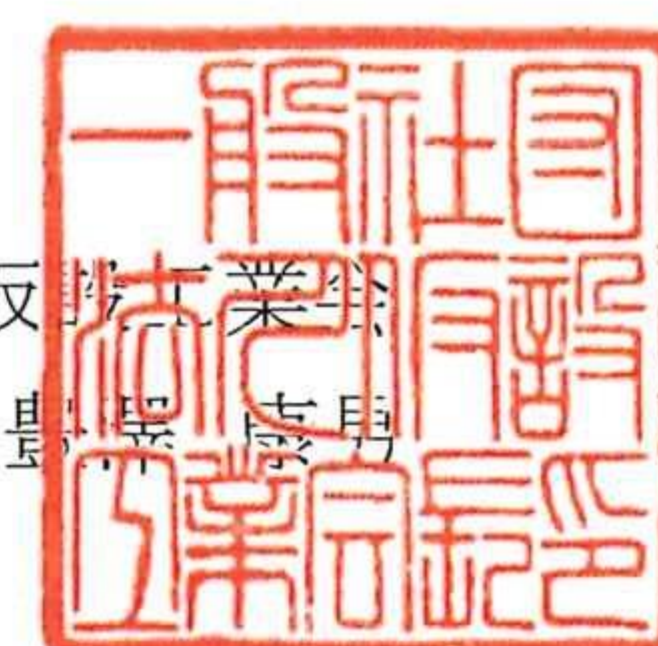

- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 床付き布わく HD-4018 15枚
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第1章わく組足場用の部材 第4節床付き布わく
- 試験実施日 2023年3月1日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第21条に適合している。

(2) 強度等

規格第22条及び第23条に適合している。

(2)-1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重1.56kN時の鉛直たわみ量[mm]	9.3	8.7	8.8	8.8	8.2	—
強度[kN]	6.94	7.03	7.05	6.94	6.93	6.97
厚生労働大臣規格による値	鉛直たわみ量		11mm 以下			
	強度		強度 3.92 kN 以上 平均値 4.32 kN以上			

(2)-2 つかみ金具の本体及び取付部のせん断試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	17 中止	17 中止	17 中止	17 中止	17 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 14.0 kN 以上					平均値 15.7 kN 以上

(2)-3 つかみ金具の外れ止めのせん断試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	6 中止	6 中止	6 中止	6 中止	6 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 2.94 kN 以上					平均値 3.24 kN以上

(2)-4 たわみ及び踏み抜き試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15	平均値
荷重1.56kN時の鉛直たわみ量[mm]	4.6	4.0	3.1	3.5	3.3	—
強度[kN]	7.11	7.18	7.20	7.36	7.13	7.19
厚生労働大臣規格による値	鉛直たわみ量		10mm 以下			
	強度		強度 3.92 kN 以上 平均値 4.32 kN以上			

注：平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第24条に適合している。

8 特記事項

特になし