



認定番号 2303-06282-82

認定合格証

緊結部付床付き布杵

HD2-2412

(HD2-2409 HD2-24075 HD2-2406 HD2-24035)

HD2-2418

(HD2-2415)

HD2-4012

(HD2-4009 HD2-40075 HD2-4006 HD2-40045

HD2-40035)

HD2-4018

(HD2-4015)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年3月31日

平和技研株式会社 殿
(南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2303-06282-8201

発行日：2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男

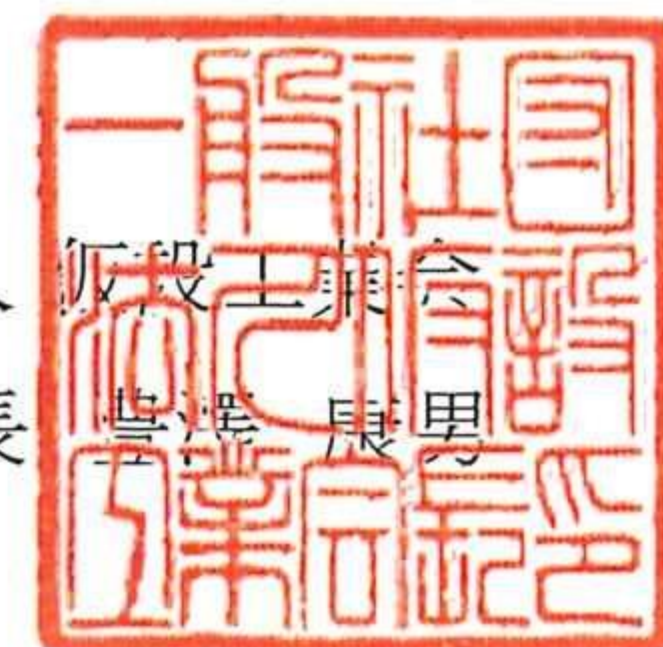

- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付床付き布杵 HD2-2412 15枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2023年3月1日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重0.94kN時の鉛直たわみ量[mm]	1.3	1.0	0.8	1.2	1.8	—
強度[kN]	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	—
認定基準による値	鉛直たわみ量					11mm 以下
	強度					強度 2.36 kN 以上 平均値 2.60 kN以上

(2)-2 つかみ金具及びその取付部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
認定基準による値	強度 8.4 kN 以上					平均値 9.5 kN以上

(2)-3 緊結部の引き抜き強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	4 中止	4 中止	4 中止	4 中止	4 中止	—
認定基準による値	強度 2.95 kN 以上					平均値 3.25 kN以上

(2)-4 エキスパンドメタル製床材のたわみ及び踏み抜き試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15	平均値
荷重0.94kN時の鉛直たわみ量[mm]	0.4	0.1	0.7	0.3	0.1	—
強度[kN]	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	—
認定基準による値	鉛直たわみ量					10mm 以下
	強度					強度 2.36 kN 以上 平均値 2.60 kN以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2303-06282-8202

発行日：2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊清 恵男

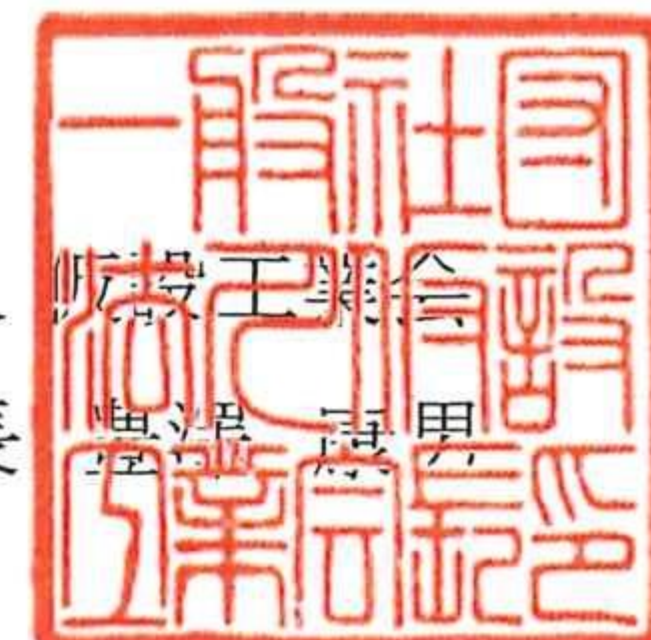

- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付床付き布杵 HD2-2418 15枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2023年3月1日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重0.94kN時の鉛直たわみ量[mm]	4.3	4.1	3.7	4.2	5.0	—
強度[kN]	7.34	7.53	7.61	7.66	7.61	7.55
認定基準による値	鉛直たわみ量		11mm 以下			
	強度		強度 2.36 kN 以上 平均値 2.60 kN以上			

(2)-2 つかみ金具及びその取付部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
認定基準による値	強度 8.4 kN 以上					平均値 9.5 kN以上

(2)-3 緊結部の引き抜き強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	4 中止	4 中止	4 中止	4 中止	4 中止	—
認定基準による値	強度 2.95 kN 以上					平均値 3.25 kN以上

(2)-4 エキスパンドメタル製床材のたわみ及び踏み抜き試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15	平均値
荷重0.94kN時の鉛直たわみ量[mm]	0.4	0.5	0.1	0.3	0.7	—
強度[kN]	8 中止	7.56	8 中止	8 中止	8 中止	—
認定基準による値	鉛直たわみ量		10mm 以下			
	強度		強度 2.36 kN 以上 平均値 2.60 kN以上			

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2303-06282-8203

発行日：2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長

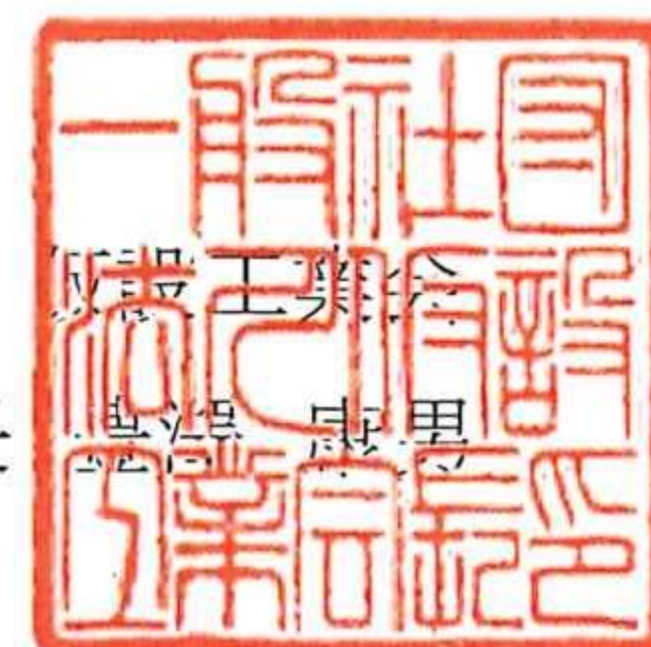

- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付床付き布杵 HD2-4012 15枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2023年3月1日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重1.60kN時の鉛直たわみ量[mm]	2.4	2.2	2.2	2.1	1.9	—
強度[kN]	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	—
認定基準による値	鉛直たわみ量		11mm 以下			
	強度		強度 4.02 kN 以上 平均値 4.43 kN以上			

(2)-2 つかみ金具及びその取付部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
認定基準による値	強度 14.4 kN 以上					平均値 16.1 kN以上

(2)-3 緊結部の引き抜き強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	4 中止	4 中止	4 中止	4 中止	4 中止	—
認定基準による値	強度 2.95 kN 以上					平均値 3.25 kN以上

(2)-4 エキスパンドメタル製床材のたわみ及び踏み抜き試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15	平均値
荷重1.60kN時の鉛直たわみ量[mm]	7.0	6.1	5.2	4.6	4.6	—
強度[kN]	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	—
認定基準による値	鉛直たわみ量		10mm 以下			
	強度		強度 4.02 kN 以上 平均値 4.43 kN以上			

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2303-06282-8204

発行日：2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男

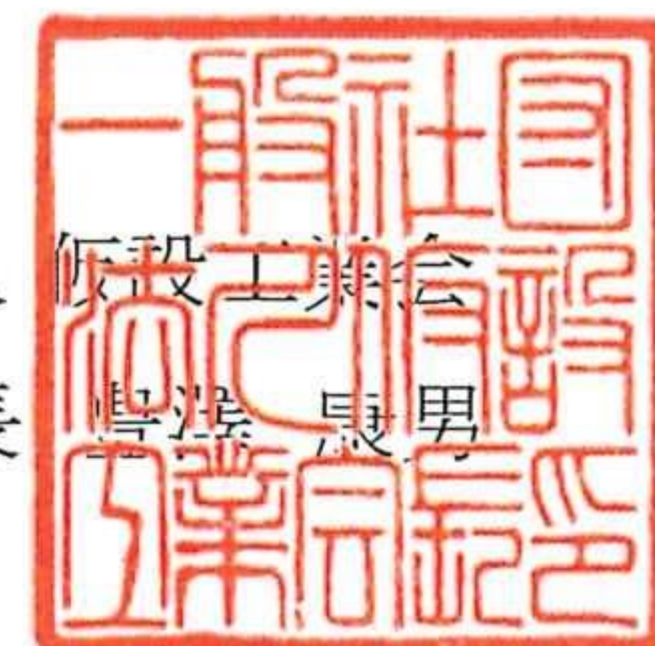

- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付床付き布杵 HD2-4018 15枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2023年3月1日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重1.60kN時の鉛直たわみ量[mm]	7.4	6.3	7.4	6.0	6.2	—
強度[kN]	7.83	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	—
認定基準による値	鉛直たわみ量		11mm 以下			
	強度		強度 4.02 kN 以上 平均値 4.43 kN以上			

(2)-2 つかみ金具及びその取付部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
認定基準による値	強度 14.4 kN 以上					平均値 16.1 kN以上

(2)-3 緊結部の引き抜き強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	4 中止	4 中止	4 中止	4 中止	4 中止	—
認定基準による値	強度 2.95 kN 以上					平均値 3.25 kN以上

(2)-4 エキスパンドメタル製床材のたわみ及び踏み抜き試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15	平均値
荷重1.60kN時の鉛直たわみ量[mm]	6.0	6.3	6.3	6.6	5.4	—
強度[kN]	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	—
認定基準による値	鉛直たわみ量		10mm 以下			
	強度		強度 4.02 kN 以上 平均値 4.43 kN以上			

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし