



認定番号 2303-06282-10

認定合格証

床付き布わく

HD-5018-L

(HD-5015-L	HD-5012-L	HD-5010-L	HD-5009-L
HD-5008-L	HD-50075-L	HD-5006-L	HD-5005-L
HD-5004-L	HD-5003-L	HD-5002-L)	

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年3月31日

平和技研株式会社 殿
(南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2303-06282-1004

発行日：2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業振興会
会長 豊田 康男

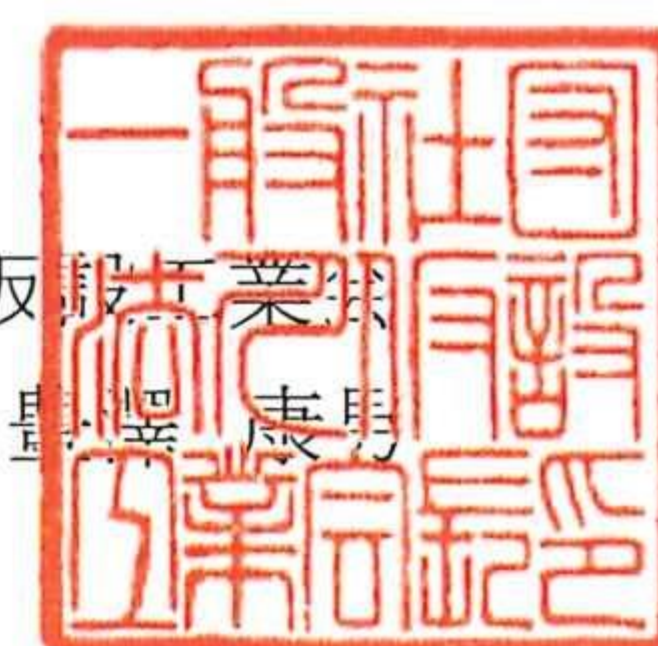

- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 床付き布わく HD-5018-L 15枚
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第1章わく組足場用の部材 第4節床付き布わく
- 試験実施日 2023年3月1日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第21条に適合している。

(2) 強度等

規格第22条及び第23条に適合している。

(2)-1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重1.95kN時の鉛直たわみ量[mm]	9.5	9.7	9.6	9.8	9.4	—
強度[kN]	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	—
厚生労働大臣規格による値	鉛直たわみ量		11mm 以下			
	強度		強度 4.88 kN 以上 平均値 5.38 kN以上			

(2)-2 つかみ金具の本体及び取付部のせん断試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	22 中止	22 中止	22 中止	22 中止	22 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 17.5 kN 以上					平均値 19.6 kN 以上

(2)-3 つかみ金具の外れ止めのせん断試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	6 中止	6 中止	6 中止	6 中止	6 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 2.94 kN 以上					平均値 3.24 kN以上

(2)-4 たわみ及び踏み抜き試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15	平均値
荷重1.95kN時の鉛直たわみ量[mm]	1.3	1.5	1.6	1.3	1.1	—
強度[kN]	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	—
厚生労働大臣規格による値	鉛直たわみ量		10mm 以下			
	強度		強度 4.88 kN 以上 平均値 5.38 kN以上			

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第24条に適合している。

8 特記事項

特になし